

Зав. ФПС «Солнечно»
 должность руководителя,
 Сашаева Д. И.
 Ф.И.О.,
 с.п. Н. Нойбер ул.
 наименование организации,
 Степное 33
 адрес

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения

23 СЕНТЯБРЯ 2020Г.

Гудермесский муниципальный район

место рассмотрения (город, район)

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСПЕКТОР ГУДЕРМЕССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧР
 ПО ПОЖАРНОМУ НАДЗОРУ УНД И ПР ГУ МЧС РОССИИ ПО ЧР ДЕБИРОВ Х.Х.

должность (по ГПН), Ф.И.О. лица, рассматривающего дело

при рассмотрении материалов дела об административном правонарушении № 40 от
 23 СЕНТЯБРЯ 2020Г., возбужденного

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСПЕКТОР ГУДЕРМЕССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧР
 ПО ПОЖАРНОМУ НАДЗОРУ УНД И ПР ГУ МЧС РОССИИ ПО ЧР ДЕБИРОВ Х.Х.

(должность (по ГПН), Ф.И.О. лица, возбудившего административное дело)

по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ в отношении

(должность, Ф.И.О. лица в отношении которого)

ЗАВЕДУЮЩАЯ САЛЯХОВА ЭЛЬМИРА ИСАЕВНА

возбуждено дело об административном правонарушении или полное наименование юридического лица)

установил, что

23.09.2020 в 11 часов 50 минут в

(указывается время, место совершения нарушения, существо нарушения или невыполнения, нормативные акты, требования которых нарушены)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
 «ДЕТСКИЙ САД № 2 «СОЛНЫШКО» С. НИЖНИЙ НОЙБЕР ГУДЕРМЕССКОГО
 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА (МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 2 «СОЛНЫШКО»)

расположенном по адресу:

Гудермесский муниципальный район, с.Н.Нойбера, ул. Свободы 27

нарушил(а) требования пожарной безопасности установленных правилами пожарной безопасности,

а именно:

1	На объекте защиты двери эвакуационных выходов закрыты на замки и отсутствует информация о месте хранения ключа	Постановление правительства РФ № 390 : п/п б) п. 36
2	На объекте защиты руководитель не обеспечил здание котельной автоматической пожарной сигнализацией.	НПБ 110-03 п.4.
3	в помещении котельной светильник эксплуатируются со снятыми колпаком (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника.	Правила противопожарного режима в РФ : п/п в) п. 42
4	На объекте защиты в здании класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 (Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2) система пожарной сигнализации не дублирует подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организа-	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безо-

	ции.	пасности" : ч. 7 ст. 83
5	На объекте защиты руководитель организации не организовал в установленные сроки проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц (ограждений) на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний.	Правила противопожарного режима в РФ : п. 24
6	здание склада не оборудовано пожарно охранной сигнализацией	НПБ 110-03 п.4
7	Руководитель организации не обеспечил склада помещения огнетушителями по установленным нормам согласно приложениям № 1 и 2 настоящих правил.	Правила противопожарного режима в РФ : п. 70
8	Руководитель организации не обеспечил подсобное помещения огнетушителями по установленным нормам согласно приложениям № 1 и 2 настоящих правил.	Правила противопожарного режима в РФ: п. 70
9	помещение подсобного помещения не оборудовано пожарно охранной сигнализацией	НПБ 110-03 п. 4
10	На объекте защиты руководитель организации не обработал деревянные конструкции чердачного помещения огнезащитным составом (покрытием). (СП 4.13130.2009 п 5.2.4.12).(МБОУ "ГУДЕРМЕССКАЯ СШ №10")	СП 4.13130.2013
11	Здание котельной не оборудовано пожарной охранной сигнализацией.	НПБ 110-03 п. 4

При рассмотрении дела об административном правонарушении установлены следующие причины и условия, способствовавшие его совершению:

указываются причины и условия, способствовавшие совершению административного правонарушения

На основании ст.29.13 КоАП РФ вношу Вам представление о принятии мер по устранению указанных причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения.

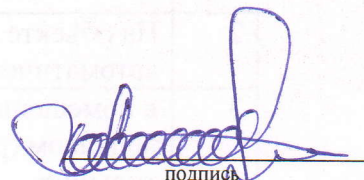
Вам необходимо устранить вышеуказанные причины и условия, и в течение 1 месяца со дня получения настоящего представления сообщить о принятых мерах по адресу:
ОНД и ПР по Гудермесскому району г. Гудермес ул. Еременка 13а

(указывается полный адрес месторасположения органа государственного пожарного надзора и его наименование)


За непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предусмотрена административная ответственность по ст.19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Представление внёс:
Старший дознаватель отдела НД
и ПР по Гудермесскому муниципальному району УНД и ПР ГУ
МЧС России по Чеченской Республике Дебиров Х.Х.

должность, фамилия, инициалы лица


подпись

Настоящее представление получил _____
дата, Ф.И.О.


подпись

Представление направлено _____
дата, № исх. документа; адрес направления; дата отправления, N почтового отделения и N квитанции заказного письма